

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

З.И. Липатникова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЕЛИЗОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 4»

ОГРН 1024101216776/ИНН4105014865
684007, Камчатский край, г. Елизово, ул. Завойко, д. 120-А.
Тел./факс 8(415 31) 6-61-52, E-mail: elshcol4@kamgov.ru



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Контрольная форма сбора информации об обследуемом объекте социальной инфраструктуры.**1. Общие сведения об объекте и сведения и организации, расположенной на объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта г. Елизово, ул. Завойко, д. 120-А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 1094 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* июль-август, *капитального* 2017 – 2022г.г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская основная школа №4»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Елизово, ул. Завойко, д. 120-А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации Елизовского муниципального района- казённое учреждение
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Елизово, ул. Виллойская, д. 4,
тел. 8 (415-31)6-11-53, e-mail:

2. Информация о деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения и МГН)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске. (подчеркнуть)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день клиентов), вместимость, пропускная способность 256 чел в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да
(индивидуальная программа реабилитации)

Приложение 3

3. Предварительная информация о состоянии доступности путей к объекту на момент обследования.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским общественным транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Объект находится в микрорайоне Пограничный. ближайшая к объекту остановка общественного транспорта находится в 300 метрах. Рейсовые автобусы и маршрутные такси со всех концов города и Елизовского района следуют в данном направлении, что делает путь следования к объекту на пассажирском общественном транспорте доступным для клиентов.

наличие доступного для МГН общественного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

наличие доступных для инвалидов остановок общественного транспорта к объекту отсутствуют

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от ближайших остановок общественного транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

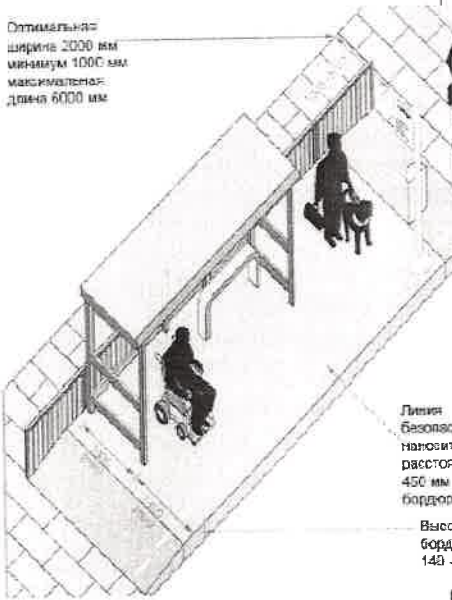
3.2.4 перекрестки на пути к объекту от ближайших остановок общественного транспорта: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) нерегулируемые

3.2.5 наличие информации для МГН на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет, (описать)) есть (наличие тротуарных бордюров на пересечениях дорог)

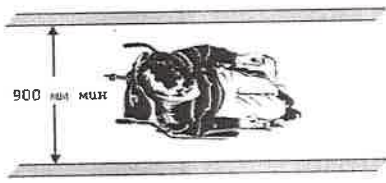
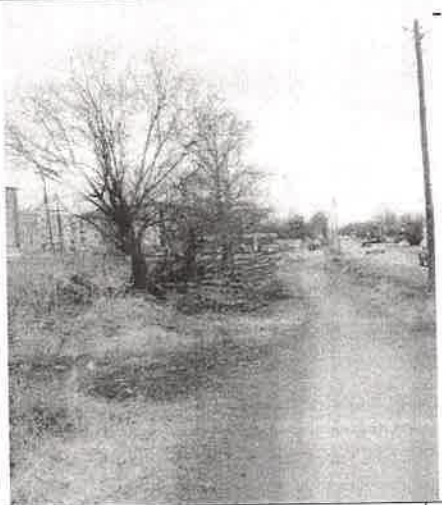
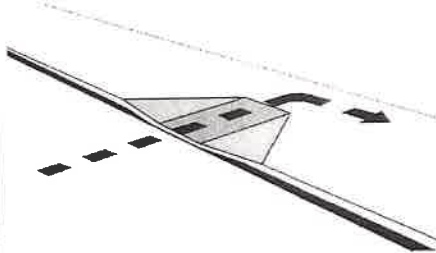
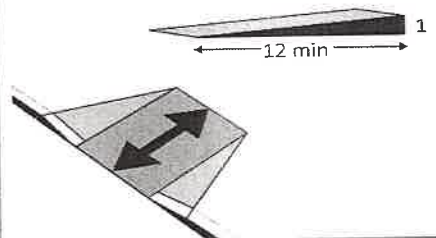
Обустройство их преодоления для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

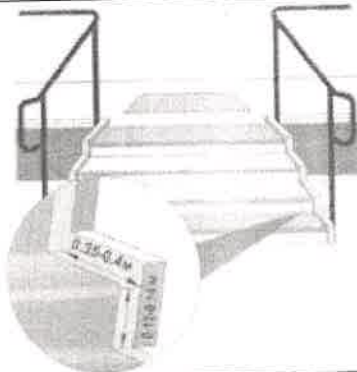
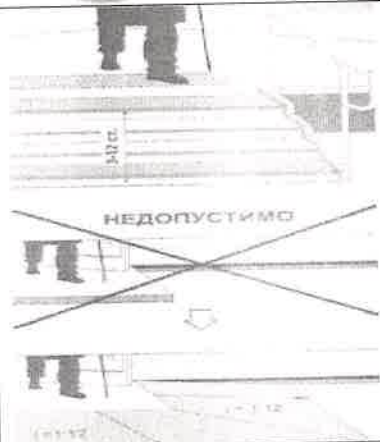
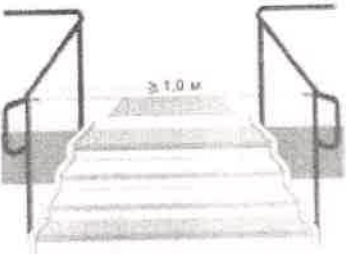
Контрольная форма обследования доступности для инвалидов и МГН важнейших объектов и услуг социальной инфраструктуры.

п/п	Элемент доступности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения (фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
Вход (входы) на территорию					
1.1.	Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра) Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН. К,О,С,Г	☐ Да ☐ Нет Осмотр Измерение ☐ Нет Осмотр.		Фото  Высота бордюра 5 см Линии безопасности нет. Отсутствие схемы движения	- включить в муниципальную программу по благоустройству 2023г. - включить в муниципальную программу по благоустройству 2023г.

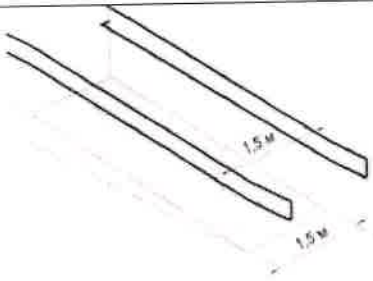
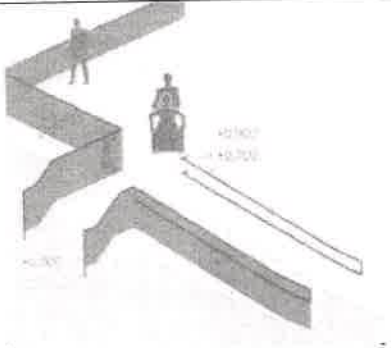
1.2.	Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса? К,О,С	☐ Нет Осмотр		 Подъездные пути для инвалидов отсутствуют	- включить в муниципальную программу по благоустройству 2023г.
Путь (пути) движения на территории					
1.3.	Является ли маршрут движения гладким, обозначенным и с нескользящим покрытием? К,О,С	☐ нет, Осмотр		 Маршрут движения к объекту не обозначен	- включить в муниципальную программу по благоустройству 2023г.

1.4.	Какова общая протяженность маршрута доступного для МГН от остановки общественного транспорта до объекта? К,О	Измерение		300 м	
1.6.	Имеются ли на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи? К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:		Места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи нет	- включить в муниципальную программу по благоустройству 2023г.

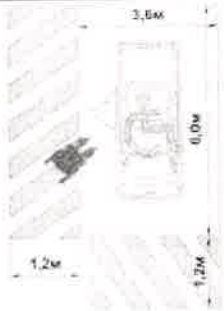
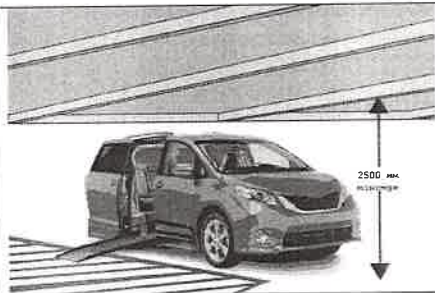
1.7.	Ширина доступного маршрута движения не менее 0.9 м. К,О,С	☐ Да Осмотр:			- Соответствует
1.8.	Если маршрут пересекает бордюр, есть ли там пандус? К,О,	☐ нет Осмотр:		нет	
1.9.	Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м К,	☐ Да Измерение:		нет	
Лестница наружная					

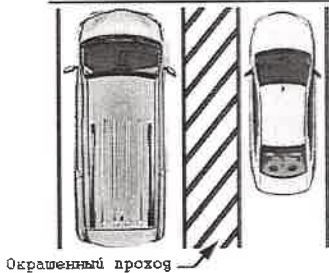
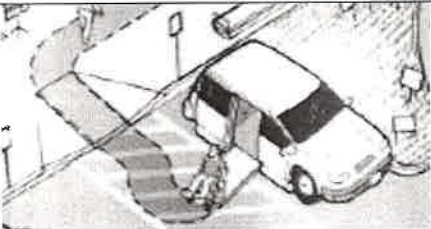
1.10	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. О,С	☐		Нет открытых лестниц	
1.11	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. О,С	☐		 Пандуса нет	Устройство пандуса 2020г.
1.12	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м. О,С	☐		Нет открытых лестниц	

Пандус (наружный)

1.15	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса К,С	☐ Да Измерение:		Нет пандуса	Устройство пандуса 2020г.
1.16	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м К,С	☐ Нет Измерение:		Нет поручней	Устройство поручней 2020г.
1.17	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) К,С	☐ Да Измерение:		Нет пандуса	Устройство пандуса 2020г.

Автостоянка и парковка					
1.21	Имеется ли на парковке достаточное количество доступных мест? Если нет, то количество парковочных мест согласовано с общественными организациями инвалидов? К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр.	10% мест (но не менее одного места) в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске до 100 вкл. 5%, но не менее 1 от 101 до 200 -5 мест и доп. 3%; от 201 до 1000 - 8 мест и доп. 2%; 1001 место и более - 24 места + не менее 1% на каждые 100 мест свыше	Нет определенных парковочных мест, в т.ч. для инвалидов	- Создать доступные места для парковки по согласованию с ГИБДД 2022г.
1.22	Из всех доступных мест, по крайней мере, есть хоть одно доступное для микроавтобуса? К	☐ Нет Осмотр.	Для каждых 6 парковочных мест, по крайней мере, одно должно быть доступно для микроавтобуса, но не менее одного на стоянку.	 Нет определенных парковочных мест, в т.ч. для микроавтобусов	- Создать доступные места для парковки по согласованию с ГИБДД 2023г.

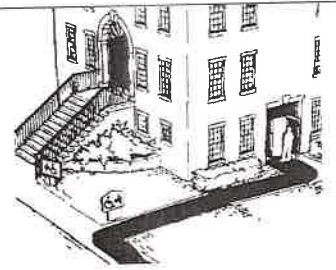
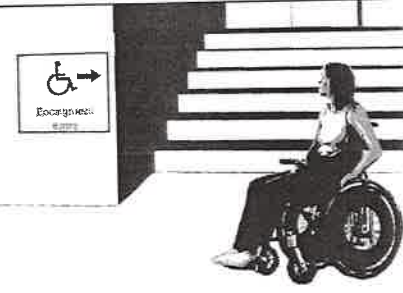
1.23	Доступные парковочные места имеют размер 6,0х3,6 м и 1.2 м К,О,С, Г	☐ Нет Измерение:		 Нет определенных парковочных мест	- Создать доступные места для парковки по согласованию с ГИБДД 2022г.
1.24	Доступные места для автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках имеют: ширина боковых подходов не менее 2,5 м К	☐ Нет Измерение:		 Нет определенных парковочных мест	- Создать доступные места парковки по согласованию с ГИБДД 2022г.
1.25	Высота парковки автомашин, для перевозки инвалидов на креслах-колясках имеет высоту минимум 2.5м К	☐ Нет Измерение:		Нет крытых парковок	- Создать доступные крытые места парковки по согласованию с ГИБДД 2023г.

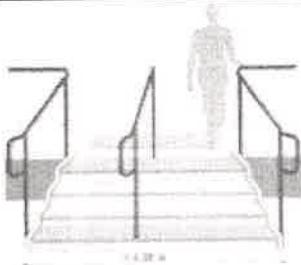
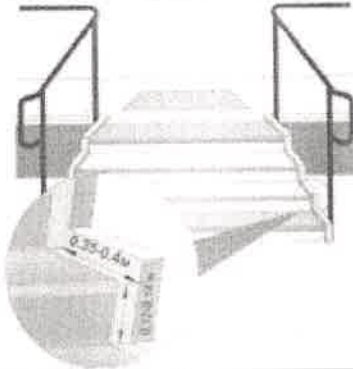
1.26	Выделены ли проходы на доступных местах цветом, чтобы исключить возможность парковки на них? К,	☐ Нет Осмотр:	 Окрашенный проход		- Создать доступные места парковки по согласованию с ГИБДД 2022г.
1.27	Примыкают ли проходы со стороны стоянки к доступному маршруту движения? К	☐ Да Осмотр:		Нет определённых парковочных мест нет	
1.28	Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) расположенным на высоте не менее 1,5 м. К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр ☐			- Привести в соответствие по согласованию с ГИБДД 2022г.

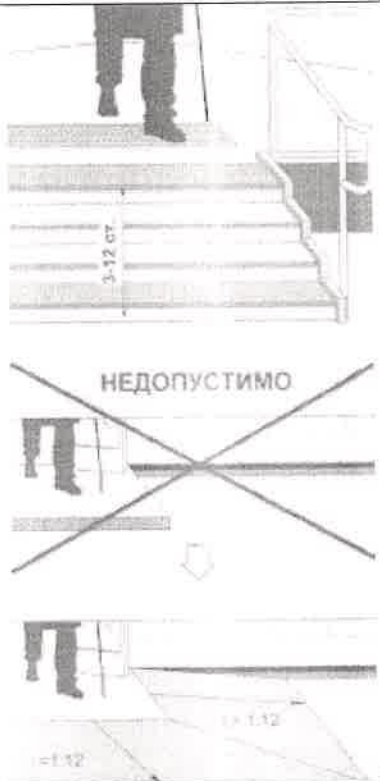
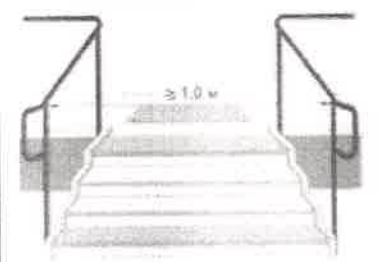
1.29	Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 100 м от входов в общественные здания. К,О,С,Г	☐ Да Измерение:		Стоянки нет	- Создать доступные места парковки по согласованию с ГИБДД 2022г.
------	--	---	--	-------------	---

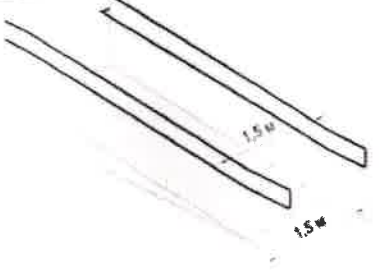
Раздел 2. Входы в здание.

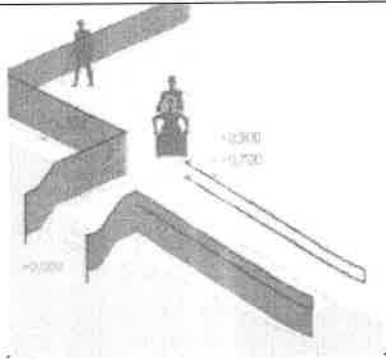

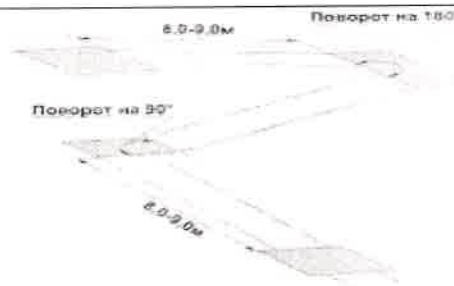
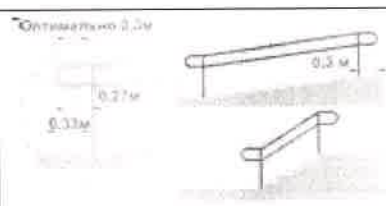
Общие требования к зоне

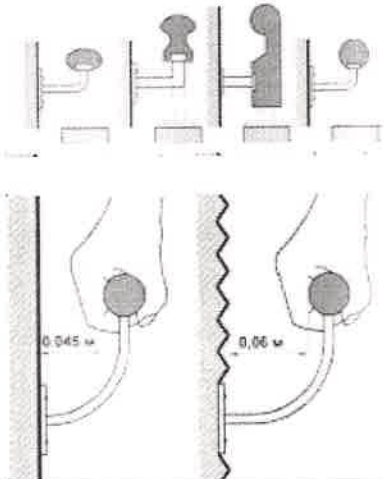
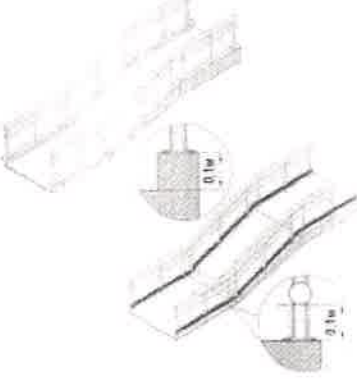
2.1.	Доступен ли главный вход в здание? К,О,С	☐ нет Осмотр:			2023г.
2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? К,О,С Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр: ☐ нет Осмотр: Измерение		Знаки не установлены, вход не выделен цветом Кнопка вызова имеется	2023г.

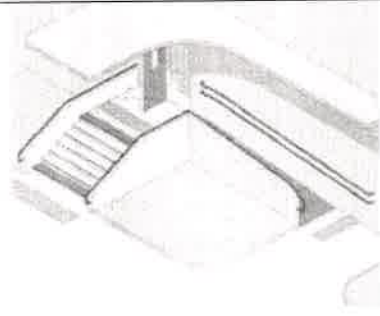
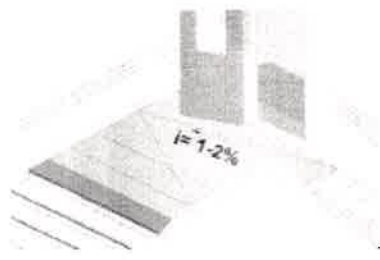
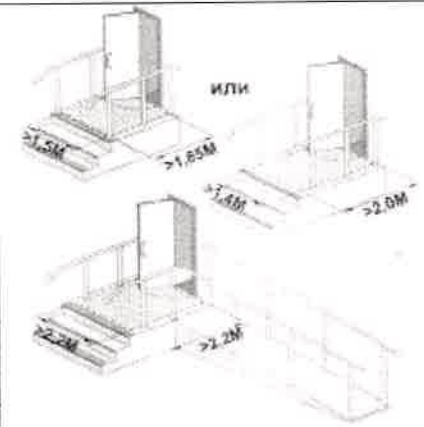
					
Лестница наружная					
2.3	Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. О,С	☐ Нет Осмотр:		Открытых лестниц нет.	
2.4.	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. О,С	☐ Да Измерение		Открытых лестниц нет.	- т

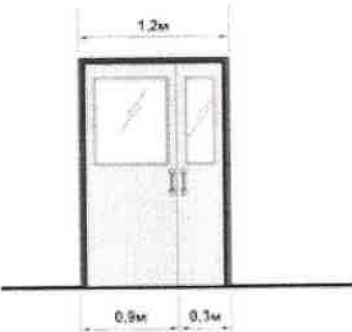
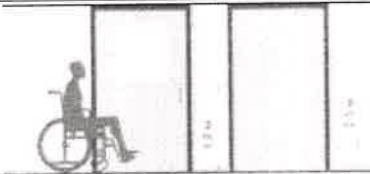
2.5.	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. О,С	☐ Да Измерение:		Нет открытых лестниц	
2.6.	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м. О,С	☐ Да Измерение:		Нет открытых лестниц	

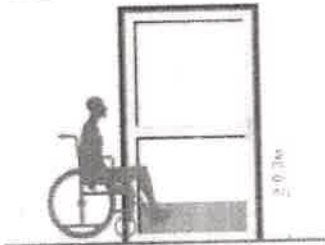
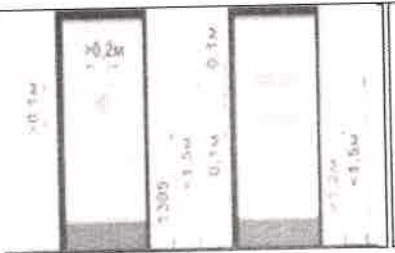
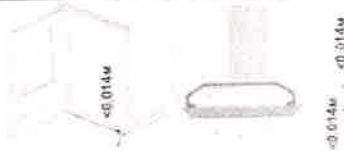
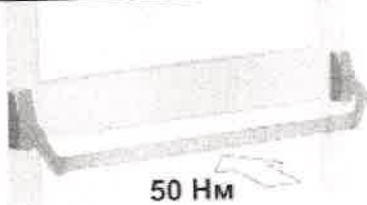
2.7.	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м . С	☐ Нет Осмотр: ☐ Нет Измерение:		Нет открытой лестницы	
Пандус (наружный)					
2.8	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине полосы движения по ширине пандуса . К,О,С	☐ Да ☐ Нет Измерение:		Пандуса нет	2020г.

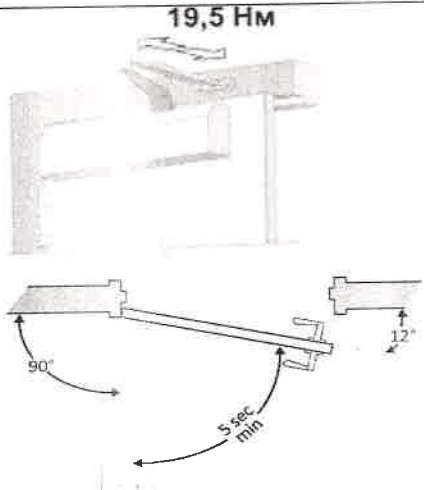


2.9	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м (п. 5.2.15). К,О,С	☐ Да ☐ Нет Измерение:		поручень отсутствует.	2020г.
2.10	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) К,О,С	☐ Да ☐ Нет Измерение:		Пандуса нет	2020г.
2.11	Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса К,О,С	☐ ☐		Горизонтальных площадок не требуется	
2.12	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не	☐ Да Измерение:		Поручня нет	2020г.

	травмирующее завершение К,О,С				
2.13	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей К,О,С	☐ Да Измерение: ☐ Да Измерение:		Поручня нет	2020г.
2.14	Колесо - отбойные устройства высотой 0,1 м К	☐ Нет Осмотр:		Не устроены	2020г.
Входная площадка (перед дверью)					

2.15	Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия .	☐ Нет Осмотр:		Отсутствует водоотвод, подогрев поверхности покрытия	2023г.
2.16	Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2% К,О,С,Г	☐ Нет Измерение:		Отсутствует противоскользящее покрытие	2023г.
2.17	Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0м или 1,5х1,85м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м К,О	☐ Нет Измерение:		 Размер 1,98х2,68 м.	- Соответствует
Дверь (входная)					

2.19	Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.	☐ Да Осмотр:		Ширина 1,2 м.	- Соответствует
2.20	Смотровые панели в полотнах наружных дверей заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня. К	☐ Нет Осмотр:		 Нет смотровых панелей	2023г.

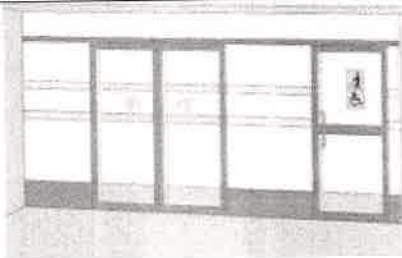
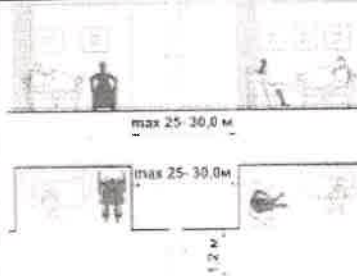
2.21	Нижняя часть стеклянных дверных полотен должна быть защищена противоударной полосой на высоту не менее 0,3 м от уровня. К	☐ Нет Осмотр:		Нет смотровых панелей	-2023г.
2.22	Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не менее высотой 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, Высота от поверхности пути на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м С	☐ Нет Осмотр: ☐ Нет Осмотр:		Нет смотровых панелей	2023г.
2.23	Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м К	☐ Нет Измерение:		Порог входной двери высотой 15 см.	2023г.
2.24	Усилие открывания двери на путях эвакуации с ручками нажимного действия не должно превышать 50 Нм. К,О	☐ Да Измерение:		Нет дверей с ручками нажимного действия	2023г.

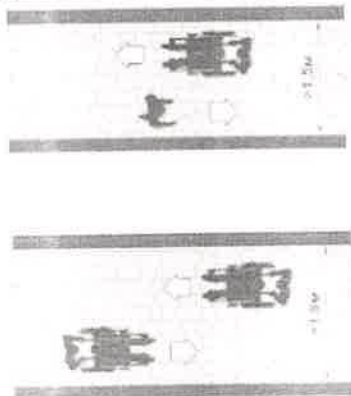
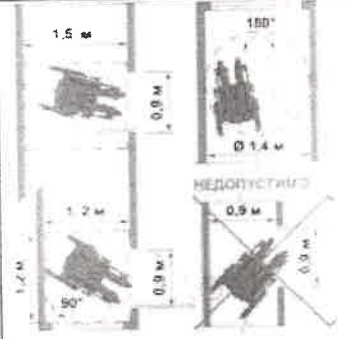
2.25	Усилие для распашных дверей с доводчиком 19,5Нм Дверь должна закрываться с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов К,О	☐ Да Измерение: ☐ Да Измерение:	 19,5 Нм 90° 5 sec min 12°	19,5 Нм Дверь закрывается с задержкой 5 сек	Соответствует Соответствует Соответствует
Тамбур входной					
2.26	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м. К	☐ Да Измерение:	 2,3м 1,5м	Тамбура нет	
2.27	Минимальное свободное пространство между дверями тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открываемая внутрь. Свободное пространство у двери со стороны защелки «от себя» не менее 0,3м, «к	☐ Да Измерение: ☐ Да Измерение:	 1,4м	Тамбура нет	


	себе» не менее 0,6 м. К				
2.28	Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола. К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:		Коврик не закреплен. Выступает на 2 см	2018г.

Раздел 3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).

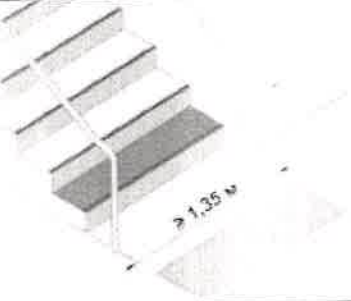
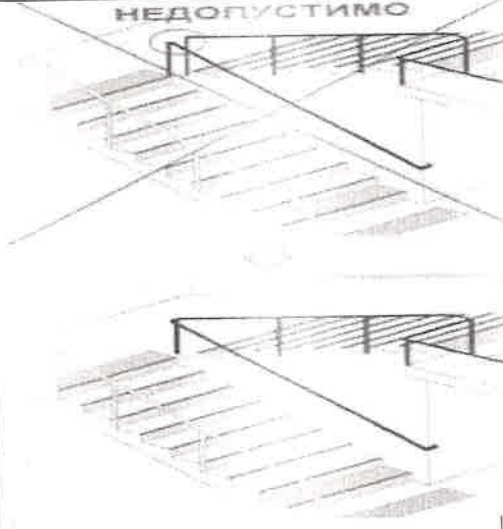
ОБЩИЕ требования к зоне.

3.1	Имеется ли хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания? К,О,С,Г После входа в здание имеется доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочников, информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр: ☐ Нет Осмотр:		Нет доступного маршрута Нет доступного маршрута	2023г. 2023г.
3.2	Доступный маршрут имеет ровную поверхность, обозначен знаками и имеет нескользящее покрытие. К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:		Нет доступного маршрута	2023г.
3.3	Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего через 25 – 30 м, и не менее одной на каждом доступном этаже.	☐ Нет Измерение:		Отсутствует	2023г.

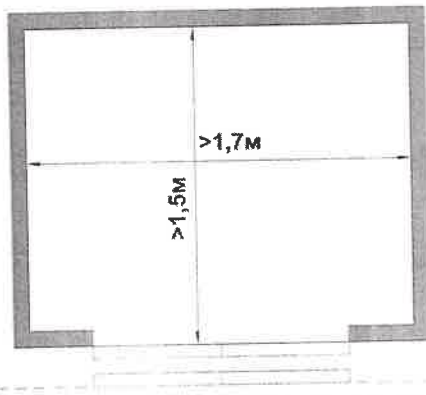
	К,О				
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон).					
3.8	Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - не менее 1,5м; К,О при встречном движении – не менее 1,8 м. К	☐ Нет Измерение:		Ширина коридора 1,5 м.	-соответствует
3.9	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90° - равное - 1,2 х 1,2 м разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м . К	☐ Нет Измерение:		Ширина коридора 1,5 м, что соответствует минимальному пространству для разворота на 180°	-соответствует
3.10	Высота коридоров не менее 2,1 м. С	☐ Да Измерение:			Соответствует

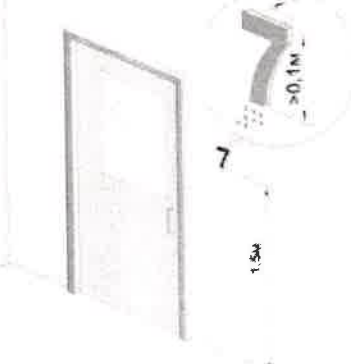
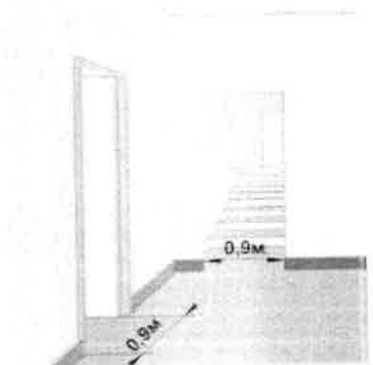
3.11	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м К	☐ Да Измерение:		В отдельных кабинетах ширина прохода с оборудованием и мебелью менее 1,2 м	- Привести в соответствие
Лестница (внутри здания).					
3.12	Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены. О,С	☐ Нет Измерение:		Лестница внутри здания отсутствует	
3.13	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение О,С	☐ Нет Измерение:		Лестница внутри здания отсутствует	

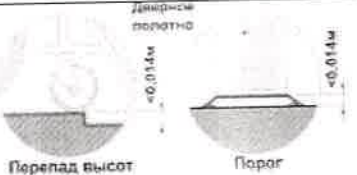
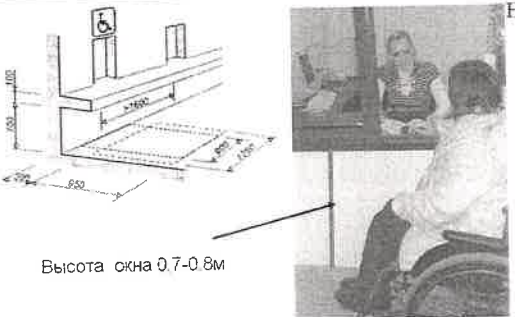
3.14	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей О,С	☐ Да Измерение: ☐ Да Измерение:		Лестница внутри здания отсутствует	
3.15	Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м О,С	☐	НЕДОПУСТИМО	Лестница внутри здания отсутствует	
3.16	Бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0,02 м. О,С	☐		Лестница внутри здания отсутствует	

3.17	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. О,С	☐		Лестница внутри здания отсутствует	
3.19	Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. О,С	☐		Лестница внутри здания отсутствует	
3.20	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. С	☐		Лестница внутри здания отсутствует	



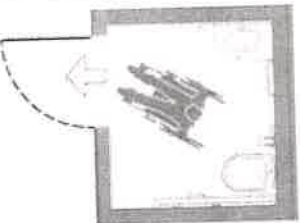
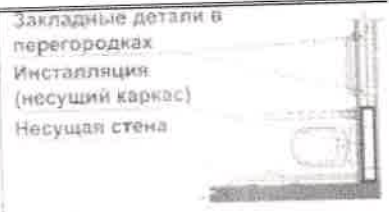
Лифт пассажирский (или подъемник).


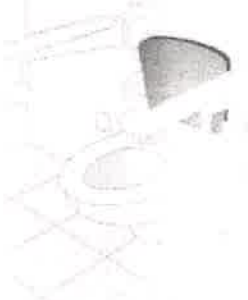

3.28	Лифты, предназначенные для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим. Их кабины должны иметь внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину и 1,5 м. К	☐		Нет пассажирских лифтов	
3.29	Наличие световой и звуковой информирующей о перемещении кабины лифта, доступной для инвалидов по зрению и слуху, удобной для инвалидов – колясочников. К,О,С,Г	☐		Нет пассажирских лифтов	

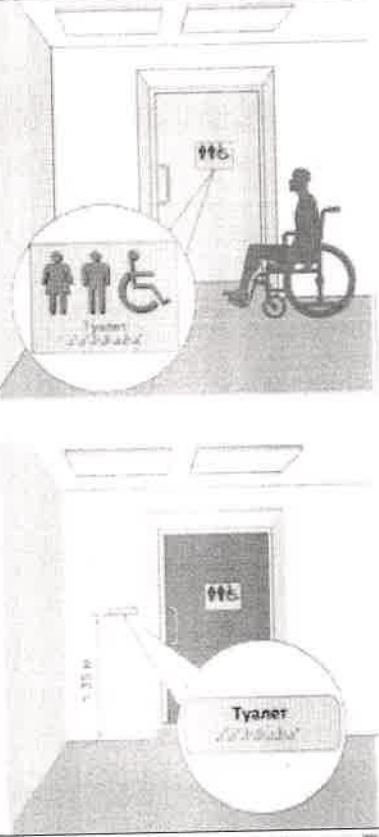
3.30	У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, должны быть высоте 1,5 м тактильные указатели уровня этажа .С	☐		Нет пассажирских лифтов	
3.31	Цифровое обозначение этажа должно быть напротив выхода из таких лифтов на высоте 1,5 м размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. С	☐		Нет пассажирских лифтов	
Дверь.					
3.39	Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. К,О	☐ Нет Измерение:		Ширина дверных проемов 80 см.	2023г.

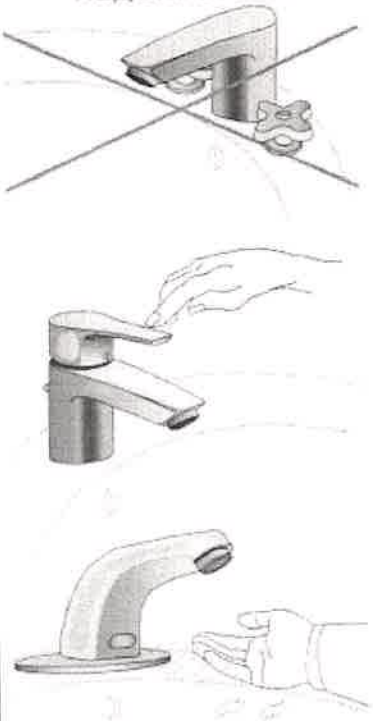
3.40	Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м. К	☐ Нет Измерение:		Пороги высотой от 3 до 15 см	2023г.
4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг).					
4.1.	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и МГН К,О,С,Г	☐ нет Осмотр:		нет	2023г.
4.2	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками К,О,С,Г	☐ Нет Измерение:		нет	2023г.
4.3.	Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают приспособления для	☐ нет Осмотр:		нет	2023г.

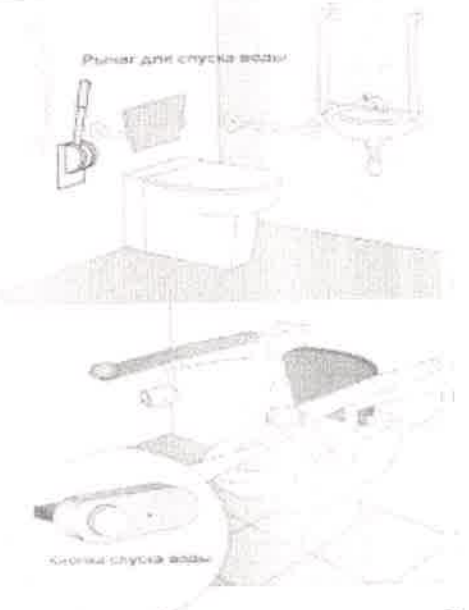
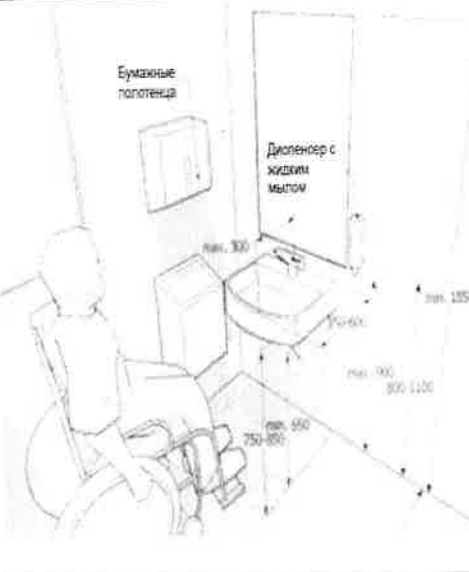
	перемещения МГН. К				
4.4	Наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН) К,О,С,Г	☐ нет Измерение:		Специально оборудованных мест для инвалидов нет	2023г.
4.5	При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) для обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть доступны инвалидам К,О	☐ Нет Осмотр:		нет	2023г.
4.6	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4 К,О,С,Г	☐ Да Измерение:			- Соответствует
4.7	Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола К,О	☐ Нет Измерение:		Выключатели в отдельных помещениях на высоте 1,6 м	2023г.
5. Санитарно-гигиенические помещения.					
Туалетные комнаты и кабины.					
5.1.	Специально оборудованные для МГН места во всех зданиях, где имеются	☐ Нет Осмотр:		Санитарно-бытовые помещения не оборудованы для МГН	2023г.

	санитарно-бытовые помещения для посетителей. К,О,С,Г				
5.3	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. К,О	☐ Нет Измерение:		Отсутствует опорная стойка, крючки для одежды.	2023г.
5.4	В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла. К	☐ Нет Измерение:		Недостаточно свободного места. Диаметр 0,8 м	2023г.
5.5	Двери должны открываться наружу. К,О	☐ да Осмотр:		Двери открываются наружу	2023г.
5.6	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения	☐ Нет Осмотр:	Закладные детали в перегородках Инсталляция (несущий каркас) Несущая стена 	Отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения	2023г.

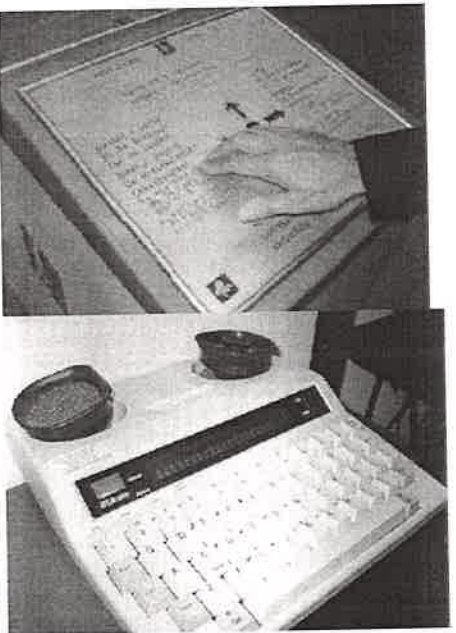
	сидения. К,О				
5.7	Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м. К,О	☐ Да Измерение:		Кабины нет	2023г.
5.9	Следует применять унитазы, имеющие опору для спины К,О	☐ Нет Осмотр:		Не оборудован	2023г.
5.10	Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи К,О	☐ Да Осмотр:			Соответствует

5.11	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. К,О,С,Г	☐ Нет Измерение:		Специальные знаки отсутствуют, в т.ч. рельефные	2023г.
5.12	Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:		Не оборудованы	2023г.

5.13	В доступных кабинках водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. К,О	☐ Нет Осмотр:	НЕДОПУСТИМО 	Не установлены краны с раздельным управлением горячей и холодной водой	2023г.
------	---	--	---	---	---------------

5.14	Унитазы имеют автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. К,О	☐ Нет Осмотр:		Установлен ручной рычажный слив.	2023г.
5.15	Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов колясочников. К,О Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов – колясочников. К	☐ Нет Измерение ☐ Нет Измерение		Раковина находится на высоте 80 см. Зеркало находится на высоте 130 см.	2023г. 2023г.

6. Система информации на объекте.

6.1	Наличие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:		Оборудования нет	2022г.
6.2	Наличие кнопки вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов. К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:		Не оборудована	2022г.

					
6.3	Оборудование индукционной петлей мест обслуживания инвалидов по слуху. Г Наличие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом. Г	☐ Нет Осмотр:		Не оборудовано	2022г.
6.4	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть	☐ Да Осмотр:		Не оборудовано тактильными средствами оповещения	2022г.

	комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) К,О,С,Г				
6.5	Знаки и символы должны быть идентичными, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:			2023г.
6.6	Система средств информации обеспечивает: - непрерывность информации, - своевременное ориентирование и опознавание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении	☐ Да Осмотр:			2023г.

	путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. К,О,С,Г				
6.7	Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) С	☐ Да Осмотр:			- Соответствует

7.4.	Наличие системы подготовки персонала объекта для понимания потребностей в помощи, оказания помощи инвалидам при обслуживании, с участием в подготовке персонала общественных организаций инвалидов и ведомостей сдачи тестов персоналом по результатам учебы. К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.5.	Наличие плана работы предприятия на текущий календарный год по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов с учетом их первоочередных потребностей. К,О,С,Г	☐ Да Осмотр:		Не имеется	
7.6.	Наличие перспективного плана работы предприятия минимум на три календарных года по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов. К,О,С,Г	☐ Нет Осмотр:		Не имеется	
7.7.	Наличие внешнего	☐ Да		2023г.	- Привести в

	мониторинга качества доступности и качества услуг объекта для МГН, проводимого при участии общественных организаций инвалидов. К,О,С,Г	Осмотр:			соответствие
7.8.	Наличие в доступной форме для МГН информации об доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения по прилегающей территории и объекту МГН. К,О,С,Г	☐ Да Осмотр:		Соответствует частично, информация доступна не для всех категорий инвалидов.	2022г.